




Mehr Infos auf www.jud-baustoffe.ch

Jud Bau-Stoffe + Systeme GmbH
Kasernenstrasse 88a
9100 Herisau
T 071 311 82 16
E kontakt@jud-baustoffe.ch


Checkliste VKF-anerkanntes Abschottungssystem*

1. <input type="checkbox"/> Sind die Leibungen und Plattenstösse beschichtet? Ist die Beschichtung überall mind. 1 mm?
2. <input type="checkbox"/> Sind die Kabel und Kabelbündel lange genug beschichtet? Typisch: 10-20 cm (beidseitig)
3. <input type="checkbox"/> Hat jede brennbare Dämmung eine Beschichtung oder ein Brandschutzband?
4. <input type="checkbox"/> Hat jedes brennbare Rohr eine Manschette oder genügend Wicklungen eines Brandschutzbands?
5. <input type="checkbox"/> Haben Bündel von Leerrohren eine Manschette/Brandschutzband oder Brandschutzmasse?
6. <input type="checkbox"/> Hat jedes nicht brennbare Rohr eine Steinwoll-Rohrschale? Typisch: mind. 500 mm lang
7. <input type="checkbox"/> Bemerkungen


1

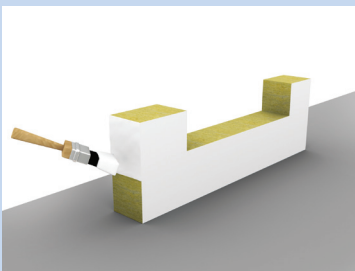


2

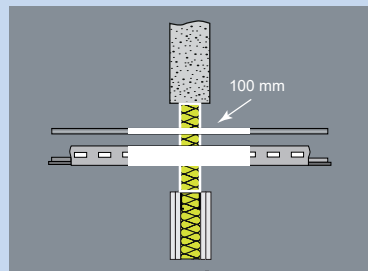


3




4

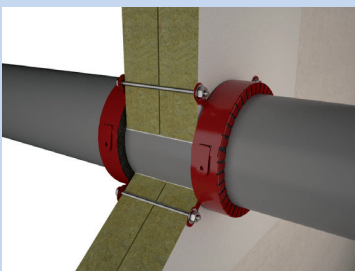

5

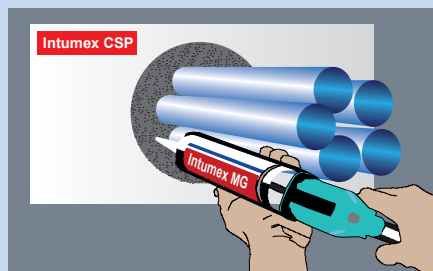

6



* Diese Checkliste ist bei weitem nicht abschliessend und erlaubt nur eine visuelle Kontrolle auf Plausibilität. Detaillierte Angaben sind den VKF-Zulassungen, Montageanleitungen und Datenblättern der Systemhalter/Lieferanten zu entnehmen.